

Grundejer
Virum Vandvej 28A
2830 Virum

Dato: 04-04-2025
Ref.: susag
J.nr.: 09.08.26-P19-4-25

Sendt til grundejers e-boks

Tilladelse til etablering af dybt jordvarmeanlæg på Virum Vandvej 28A, 2830 Virum

1. Ansøgning

Du har ved indsendelse af ansøgningsskema, dateret den 12. februar 2025 søgt om etablering af dybt jordvarmeanlæg på Virum Vandvej 28A, 2830 Virum, matr. nr. 15ko, Virum By Virum.

2. Afgørelse

Lyngby-Taarbæk Kommune giver hermed tilladelse til at etablere et dybt jordvarmeanlæg på Virum Vandvej 28A, 2830 Virum, matr. nr. 15ko, Virum By Virum. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt.

Afgørelsen er meddelt efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 5 af 03/01/2023) og jordvarmebekendtgørelsen (bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27. februar 2017) samt boringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land nr. 1260 af 28. oktober 2013).

3. Vilkår

Generelt

- 3.1** Jordvarmeanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
- 3.2** De vilkår, der omhandler driften af anlægget, skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på adressen.
- 3.3** Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 3 år fra afgørelsesdatoen, bortfalder den.
- 3.4** Når det etablerede jordvarmeanlæg tages i brug, skal det anmeldes til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, hvorefter anlægget registreres i Bygnings- og

Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Lyngby Rådhus
Lyngby Torj 17
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 97 30 00

susag@ltk.dk
jord@ltk.dk
www.ltk.dk

Boligregisteret (BBR). Anmeldelsen skal ske via det vedlagte skema til færdigmelding.

3.5 Færdigmeldingsskemaet skal sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune **senest 14 dage efter tæthedsprøvningen** af anlægget. Færdigmeldingen udgøres af:

- Udfyldt skema til færdigmelding af anlæg
- Målfast tegning over anlæggets placering. På tegningen skal samlinger for jordvarmeslanger være markeret.
- Borejournale og dokumentation for forbrug af materialer.
- Dokumentation for, at boringen er forseglet i hele sin dybde
- Dokumentation for, at der i hele boringens dybde er forseglingsmateriale mellem de installerede slanger og borehulsvæggen.
- Dokumentation for tæthedsprøvning af anlægget.

Færdigmelding sendes til jord@ltk.dk.

Boringer

3.6 Boringens formål er jordvarme.

3.7 Boringen etableres på matr. nr. 15ko, Virum By, Virum. Placeringen fremgår af den vedlagte situationsplan, bilag 1.

3.8 Der udføres en boring til max. 180 meter under terræn.

3.9 Boringen skal udføres mindst 5 meter fra matrikelskel.

3.10 En boring til et dybt (vertikalt) jordvarmeanlæg skal udføres som A-boring jf. boringsbekendtgørelsen §2. Dog er jordvarmeboringer ikke omfattet af §§ 12-16.

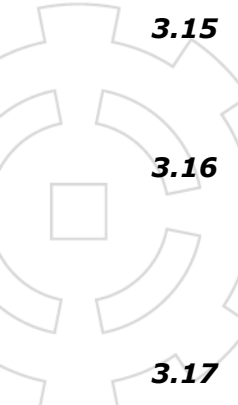
3.11 Borearbejdet skal udføres af en brøndborer med A-bevis i henhold til bek. nr. 915 af 27. juni 2016 om uddannelse af personer der udfører boringer på land (bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land).

3.12 Når varmeoptagesystemet er installeret i boringen, skal mellemrummet mellem varmeoptagesystemet og omkringliggende jordlag udfyldes ved pumpning fra bunden med bentonit-baseret DantoCon Thermal C2L.

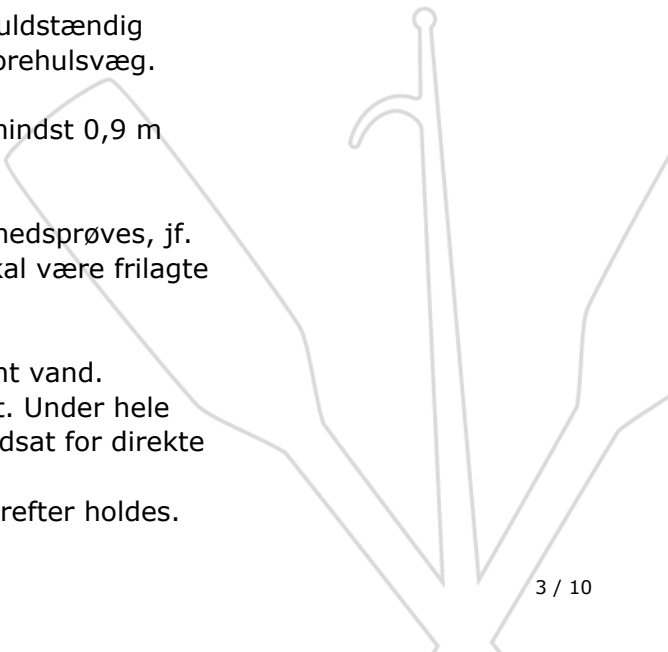
3.13 Der skal sikres at der ikke er risiko for forurening af grundvand fra nedsivende stoffer. Kommunen anbefaler derfor etablering af en 5 meters bred beskyttelseszone rundt om anlægget.

3.14 Boringen skal så vidt muligt placeres så terrænet ved boringen ligger højere end det umiddelbart omgivende terræn i en radius af 2 meter. Formålet er at minimere risikoen for at vand samles

på terræn omkring boringen. Ejendommen er beliggende om område med risiko for oversvømmelser.

- 
- 3.15** Lyngby-Taarbæk Kommune skal underrettes om tidspunkt for borearbejde mindst 10 dage før arbejdet udføres. Brøndborer skal fremgå med navn og kontaktoplysninger.
- 3.16** Boringen skal indberettes til GEUS, jf. reglerne i kapitel 5 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land. Borejournal skal desuden indsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med oplysninger om forbrug af materialer jf. vilkår.
- 3.17** Respektafstande til ledninger skal overholdes. Borerig og andet tungt materiel må ikke placeres ovenpå ledninger og installationer i jorden, uden at der er etableret til tilstrækkelig trykfordeling.

Indretning, drift og placering

- 3.18** Fabrikantens krav til bøjningsradius for varmeslangerne skal overholdes.
- 3.19** Som frostsikringsvæske må der kun anvendes IPA-sprit/ethanol. Brine i anlægget må maksimalt indeholde 30 % frostsikringsmiddel.
- 3.20** Plastslinger til dybe anlæg skal være af typen PE100RC, SDR11 og skal være godkendt efter standard EN 12201. dog jf. jordvarmebekendtgørelsen §20 stk. 1.
- 3.21** Indløbstemperaturen til varmepumpen skal være mindst 0 °C, der kan dog i kortere perioder accepteres en lavere indløbstemperatur, dog ikke under -4 °C.
- 3.22** Ved etablering af boringen skal der foretages en fuldstændig opfyldning og tætning mellem varmeslanger og borehulsvæg.
- 3.23** Varmeslanger skal nedgraves således, at de har mindst 0,9 m jorddækning.
- 3.24** I forbindelse med etableringen skal anlægget tæthedsprøves, jf. bilag 3 i bekendtgørelsen. Eventuelle samlinger skal være frilagte under prøvningen.
- Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøvningen må ingen dele af anlægget være udsat for direkte sol.
 - Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.
- 

- Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.
- Efter 15 min. kontrolleres, om trykket er faldet.
- Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.
- Punkterne ovenfor gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste oppumpning.

Kopi af tæthedsprøvningen skal indsendes til Lyngby-Taarbæk Kommune sammen med færdigmeldingsskemaet jvf. vilkår 3.5 **senest 14 dage efter tæthedsprøvningen.**

- 3.25** Varmeroptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem (pressostat eller niveauvagt), samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper anlægget.
- 3.26** Anlægget må ikke kunne genstartes automatisk.
- 3.27** Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget.
- 3.28** Placering af varmeslanger med brine i forhold til bygningsdele, f.eks. fundamenter eller fastgørelsen til bygningsdele, skal være sådan, at der ikke kan ske skader på installations- eller bygningsdele.
- 3.29** Til samlinger af varmeslangerne med brine skal anvendes elektrosvejsede fittings, der er kompatible med de anvendte slanger i anlægget, eller trækfaste fittings til mekaniske samlinger, der opfylder kravene i EN 12201-3 dog jf. §20 stk. 1 i bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg (bek. 240 af 27. februar 2017). Samlingsstedet skal indmåles og fremgå af en plan over placering af slanger.
- 3.30** Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.
- 3.31** Samlinger, svejsninger eller lignende af varmeslanger skal være tilgængelig for inspektion ved at der etableres en inspektionsbrønd.
- 3.32** Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid forlange, at ejeren af anlægget skal stille en plan over placering af borer og slanger til rådighed.
- 3.33** Der må ikke placeres dræn i eller tæt ved jordstykker med terrænnært anlæg. Herved forstås Lyngby-Taarbæk Kommune en afstand, der medfører risiko for, at dræn og jordvarmeslanger kan påvirke hinanden uønsket.

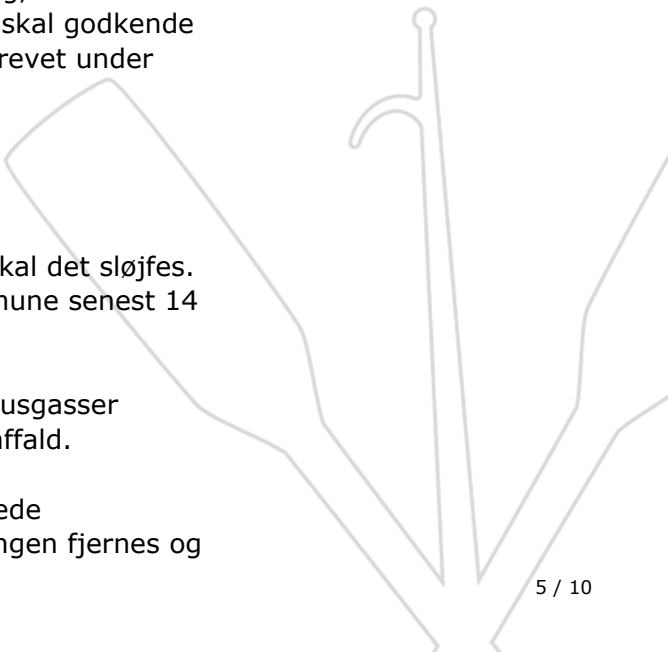
- 3.34** Boreriggen må ikke placeres oven på ledninger og underjordiske installationer/anlæg uden at der etableres en effektiv trykfordeling, der sikrer mod skader.



Egenkontrol

- 3.35** Ejerne og brugerne af anlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand. Der må f.eks. ikke være synlige tæring af eller skader på rørsystemet.
- 3.36** Hvis ejerne eller brugerne af anlægget konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. Kommunen skal straks orienteres.
- 3.37** Jordvarmeanlæggets ejer skal efter første driftsår sørge for, at anlægget efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg, jf. §21 i jordvarmebekendtgørelsen. Eftersynet skal omfatte de forhold, der fremgår af Jordvarmebekendtgørelsens bilag 4.
- 3.38** Ejeren af anlægget skal opbevare resultatet af kontrollen i mindst 10 år og skal efter anmodning forevise det for kommunen.
- 3.39** Lyngby-Taarbæk Kommune kan til enhver tid kræve, at der foretages tæthedsprøvning eller anden kontrol af jordslangen. Hvis det ved en tæthedsprøvning eller på anden måde viser sig, at jordslangen er utæt, skal den straks tømmes for resterende indhold. Væsken behandles som farligt affald efter kommunens anvisning.
- 3.40** Et anlæg, der har været utæt, må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at jordslangen er tæt. Kommunen skal godkende tæthedsprøvningen, som skal foretages som beskrevet under pkt. 3.23.

Sløjfning af anlæg

- 3.41** Hvis jordvarmeanlægget ikke længere benyttes, skal det sløjfes. Sløjfningen skal meddeles Lyngby-Taarbæk Kommune senest 14 dage efter sløjfningen.
- 3.42** Ved sløjfning skal varmepumpens indhold af drivhusgasser aftappes af sagkyndige og behandles som farligt affald.
- 3.43** Ved sløjfning af dybe anlæg eller terrænnære borede jordvarmeanlæg skal tekniske installationer i boringen fjernes og
- 

sløjfningen finde sted efter reglerne i kapitel 6 i boringsbekendtgørelsen.

3.44 Sløjfningen skal indberettes til GEUS jf. reglerne i den til enhver tid gældende boringsbekendtgørelse.

4. Miljøteknisk beskrivelse

Jordvarmeanlægget er et dybt anlæg. Varmepumpen er en Nibe F1245-8 Copeland 8 kW. Frostsikringsvæsken er IPA-sprit. Anlægget indeholder 105 l frostsikringsmiddel, hvilket udgør 30 % af det samlede volumen af brine (350 l). Jordslangelængden er ca. 420 m, og arealet for boringen er ca. 1 m². Jordvarmepumpen tilsluttes 40 mm PE jordslange, som nedgraves i en dybde af 0,9 m u.t. Afstanden til skel er ikke eksakt oplyst men er mindst 5 m til skel og mindst 3 m til huset.

Jordvarmeanlægget er husets eneste opvarmningskilde.

Placeringen af anlægget lever op til jordvarmebekendtgørelsens krav om, at der skal være mere end 300 m fra jordvarmeanlægget til alment eller ikke alment vandforsyningsanlæg og 50 m fra andre vandindvindingsanlæg.

5. Kommunens vurdering

Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer, at jordvarmeanlægget kan etableres og drives uden at påvirke miljøet negativt. Vurderingen er baseret på, at anlægget etableres jf. betingelserne i jordvarmebekendtgørelsen.

Anlægget placeres langt fra Lyngby Kildeplads, hvis boringer er placeret 3,2-3,4 km sydøst for ejendommen. Kildepladsen har fire boringer med følgende DGU-numre 201.1680, 201.5698, 201.566 og 201. 569. Virum Vandvej 28A er placeret uden for indvindingsoplandet til Lyngby Kildeplads. Den nærmeste indvindingsboring (DGU-nummer 200.5693) tilhørende Bagsværd Vandværk, der er placeret 2,1 km syd for ejendommen. Virum Vandvej 28A ligger inden for indvindingsoplandet for Bagsværd Vandværk jf. Miljøstyrelsens seneste optegning af indvindingsoplande.

Kommunen har ikke kendskab til, at der i lokalområdet er udført boringer, hvorfra der oppumpes grundvand. På grund af afstanden til indvindingsboringerne vurderer kommunen, at jordvarmeanlægget ikke vil påvirke indvindingen af drikkevand.

De nærmeste dybe boringer er tre jordvarmeboringer, hvoraf to er placeret 215 m nordøst for ejendommen og en er placeret ca. 440 m nord for ejendommen (DGU nr. 200.14100, 200.1401 og 200.7705). Boreprofilerne viser ler fra terræn til ca. 6 m u.t., herunder træffes grus over kalken. Saltvandsgrænsen i området forventes at findes ca. 145 m u.t.

Strømningsretningen i det primære magasin vurderes overordnet at være østlig. Der er ikke kortlagte ejendomme eller ejendomme, der undersøges nærmere for PFAS opstrøms nærværende ejendom. Kommunen har dermed ikke kendskab til konkrete mobile forureninger, der er risiko for at kunne spredes via jordvarmeboringen.

Kommunen vurderer, at selvom anlægget etableres i OSD, vil det ikke udgøre en uacceptabel risiko for drikkevandsindvindingen. Vurderingen er baseret på, at anlægget placeres i stor afstand til indvindingsboringer, at der ikke er mobile forureninger eller oppumpning af grundvand i nærområdet.

Anlægget placeres på en villagrund uden for sø-, å-, og skovbeskyttelseslinjer.

Anlægget placeres i Virum-Sorgenfri, et område der jf. klimatilpasningsplanen i henhold til risikokort og forsikringsdata udsat for oversvømmelser. Lyngby-Taarbæk Kommune anbefaler derfor, at hvis boringen ikke kan placeres så højt på grunden, at oversvømmelser kan undgås, skal den sikres mod risiko for nedsivning langs boringen, hvis denne oversvømmes. Det er boreentreprenørens ansvar, at boringen sikres bedst muligt f.eks. ved højtliggende placering eller ved passende tekniske foranstaltninger.

Lyngby-Taarbæk Kommune har vurderet, at det beskrevne projekt ikke har negativ virkning på arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 (lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse nr. 1392 af 04/10/2022).

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 12/11/2021), at der skal foretages en vurdering af, om et påtænkt projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted uden for Natura 2000-områder, men som kan have betydning ind i Natura 2000-området.

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter inden for udpegningsgrundlaget, da projektet ikke ligger i umiddelbar nærhed eller tilknytning til Natura 2000-område, og ikke ville kunne ses over terræn efter etablering.

Kommunen har ikke kendskab til bilag IV arter i det pågældende område. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for yngle- og rasteområder for særligt beskyttede arter opført på Habitatdirektivets bilag IV jf.

<https://naturdata.miljoportal.dk/speciesSearch>.

Da det ansøgte er omfattet af bilag 2 pkt. 2d i miljøvurderingsloven (bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 03/01/2023) er ansøgningen blevet VVM-screenet. Lyngby-Taarbæk kommune har vurderet, at projektet

ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens §8, stk. 2.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt deres bemærkninger til ansøgningen 31. marts 2025. Miljømyndigheden har ikke fundet oplysninger om forureninger på eller i umiddelbar nærhed af ejendommen, der udgør en særlig risiko for at kunne spredes via jordvarmeboringen. De generelle forhold vedrørende bl.a. diffus forurening, sårbarhed af kildepladser, kortlagte ejendommen mv. er medtaget i kommunens vurdering og behandlet efter bestemmelserne i jordvarmebekendtgørelsen.

6. Generelle oplysninger

Hvis der i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen er en olietank, som tages ud af brug, skal oplysninger herom meddeles til Lyngby-Taarbæk Kommune. Olietanken skal sløjfes efter reglerne i olietankbekendtgørelsen (bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1257 af 27/11/2019). Anmeldelsen skal ske via skema til sløjfning af olietanke, skemaet findes på kommunens hjemmeside.

Når du har sendt færdigmelding af jordvarmeanlægget til kommunen, registrerer kommunen opvarmningsforhold i Bygge- og Boligregisteret (BBR) og fremsender et opdateret BBR-skema. Dette skema kan benyttes som dokumentation i forbindelse med eventuel refusion af el-udgifter fra dit elselskab.

Denne tilladelse fritager dig ikke fra at skulle søge om andre tilladelser, som er nødvendige for projektet, f.eks. byggetilladelse mv.

Oplysninger om eventuelle tinglyste byrder er udbedt fra ansøger i forbindelse med denne ansøgning. Der tages forbehold for eventuelle uoplyste tinglysninger. Det er grundejers ansvar at opfylde eventuelle tinglyste byrder.

Denne tilladelse forholder sig ikke til eventuelle forpligtelser i henhold til varmforsyningsloven og dertil hørende bekendtgørelser. Kollektive varmforsyningsanlæg kan i visse områder have ret til at opkræve faste årlige gebyrer og/eller tilslutningsbidrag, uanset om den kollektive forsyning benyttes eller ej.

Alle udgifter til undersøgelser m.m., der er forbundet med tilladelsen, skal du som ansøger selv betale.

7. Gyldighed og retsbeskyttelse

7.1 Gyldighed

Tilladelsen er gyldig straks efter modtagelsen. Ved klage kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet dog afgøre, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det på egen

regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og eventuelt blive ophævet eller ændret i en klagesag.

7.2 Retsbeskyttelse

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at jordvarmeanlæg ikke forurener grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til, på offentlig og privat grund, at foretage undersøgelser af forhold af betydning for miljøbeskyttelsen og vandforsyningen jf. miljøbeskyttelseslovens § 87 og vandforsyningslovens § 64 samt til at træffe de til forebyggelse eller fjernelse af forureningen nødvendige foranstaltninger.

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

8. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af afgørelsens adressat og af enhver anden, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

En klage skal indsendes via Klageportalen. Du finder link til at indgive klager enten via www.borger.dk eller via www.virk.dk på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NemID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevarerklagenævnets behandling af din klage, at du har indbetalt et gebyr til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Gebyret for at klage udgør for privatpersoner 900 kr. og for virksomheder eller organisationer 1.800 kr., jf. lov om Miljø- og Fødevarerklagenævnet nr. 1715 af 27/12/2016 § 18, stk. 1, som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby. Vi

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet, og gebyret skal være betalt

Senest fredag d. 2. maj 2025 kl. 23:59.

Du vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, hvis der opstår risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør § 20 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Du kan til enhver tid søge om aktindsigt i sagen.

Vedlagt:

Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg

Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg

Skema til eftersyn af jordvarmeanlæg

Liste over modtagere af kopi af tilladelsen

Ansøger, e-mail: Varup Termiske Boringer,

e-mail: jan@varup-consult.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: lyngby-taarbaek@dn.dk

Greenpeace, e-mail: hodk@greenpeace.org

Kroppedal Museum, e-mail: kontakt@kroppedal.dk

Lyngby-Taarbæk Forsyning, e-mail: forsyning@ltf.dk

Henvendelse til Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed

Du er velkommen til at kontakte Susanne Guldborg på tlf. 45 97 35 59, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig henvendelse bedes der henvist til sagsnr. 09.08.26-P19-4-25.

Venlig hilsen

Susanne Guldborg

Natur og Miljø

Direkte tlf. 45 97 35 59